



Typ drzwi: TURIA 1/6 oraz DHTURIA 2/6

Zakład certyfikacji

Nazwa Jednostki certyfikującej: ITB

ITB-KOT-2018/0549

KDWU: 01/2018 oraz 03/2018

<http://www.doortrade.eu/dopobrania.html>

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odchyłki wymiarowe	Klasa 2
Prostokątność skrzydeł	Klasa 2
Płaskość skrzydła	Klasa 3
Siły operacyjne	Klasa 1 lub 2
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 2 lub 3
Trwałość mechaniczna	Klasa 5
Odporność ogniowa	Klasa EI ₂ 60
Przepuszczalność powietrza	NDP
Dymoszczelność	NDP

Typ drzwi: TURIA 1/3' oraz DHTURIA 2/3'

Zakład certyfikacji

Nazwa Jednostki certyfikującej: ITB

ITB-KOT-2018/0549

KDWU: 02/2018 oraz 04/2018

<http://www.doortrade.eu/dopobrania.html>

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odchyłki wymiarowe	Klasa 2
Prostokątność skrzydeł	Klasa 2
Płaskość skrzydła	Klasa 3
Siły operacyjne	Klasa 1 lub 2
Wytrzymałość mechaniczna	Klasa 2 lub 3
Trwałość mechaniczna	Klasa 5
Odporność ogniowa	Klasa EI ₂ 30
Przepuszczalność powietrza	NDP
Dymoszczelność	NDP

Zaleca się przeprowadzenie przeglądu co każde 25.000 cykli otwierania lub raz na rok. W przypadku trudnych warunków użytkowania zaleca się przeprowadzenie przeglądu co trzy miesiące.

Przegląd zamka i przeciwzamka

Należy zapewnić łagodne działanie klamki i klucza poprzez regularne smarowanie olejem zapadki i zamka.

Zawiasy

Należy użyć smaru lub innego środka lub produktu natłuszczającego w punktach do tego przystosowanych.

Uszczelka pęczniąca

Zaleca się sprawdzenie czy gumowa uszczelka zamocowana we wgłębieniu ościeżnicy znajduje się w dobrym stanie. W przeciwnym razie należy wymienić uszczelkę.

Zapadki zamkowe

Z zalecenia producenta należy wymienić zapadki co każde 50.000 cykli otwierania.

ZAWIASY



Znak CE dla zawiasów bez sprężyn.

CE	ANDREU BARBERÁ S.L. Ciudad de Sevilla, 20 Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 Paterna (VALENCIA) ESPAÑA							
0099/CPP/A44/0120	06							
EN 1935 2002 (cynkowane)	4	7	7	1	1	3	01	4
EN 1935 2002 (nierdzewne)	4	7	7	1	1	4	01	4




INSTRUKCJE MONTAŻU TURIA DHTURIA

Andreu Barbera S.L.
 Pol. Ind. Fuente del Jarro
 C/. Ciudad de Sevilla, 20
 46988 - Paterna (Valencia)
 Tel.: (+34)961343100
 Fax: (+34)961340859
 andreu@andreu.es
 www.andreu.es

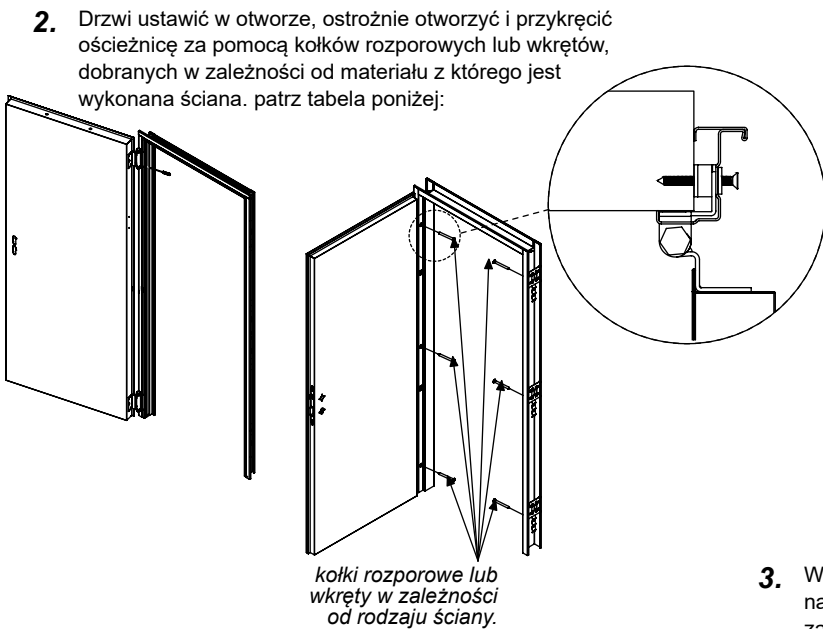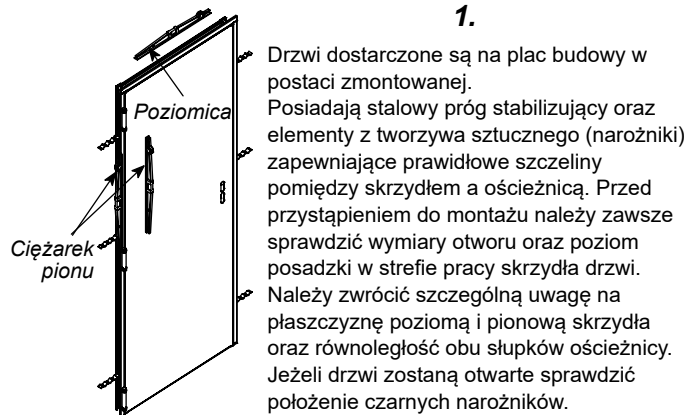


ilość kołków/wkrętów (szt.)	ściana murowana, betonowa, żelbetonowa kołki rozporowe min.120x24x1,5mm	ściana z GK wkręty min. fi=6.3x60mm
TURIA 1/3'	8	14
TURIA 1/6	8	14
DHTURIA 2/3'	11	18
DHTURIA 2/6	11	18
Rodzaj wypełnienia pomiędzy ścianą a ościeżnicą	zaprawa cementowo-wapienna lub cementowa	zaprawa cementowo-wapienna, cementowa lub gipsowa


- 4.** Przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą szczelnie wypełnić zaprawą cementową lub cementowo-wapienną lub gipsową w zależności od rodzaju ściany, patrz tabela powyżej




- 5.** Odkręcić dolny element łączący słupki ościeżnicy.

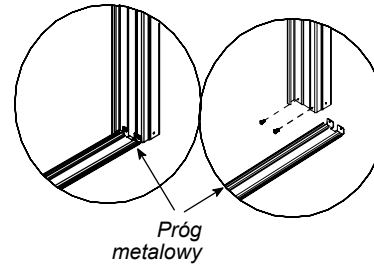


- 6.** Oderwać plastikowe części chroniące zapadki zamka.

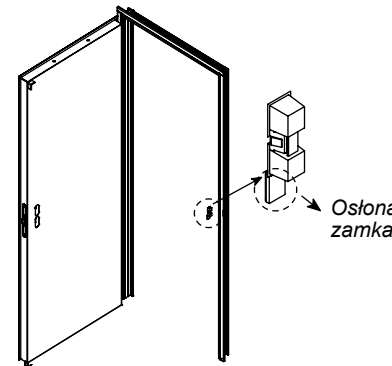


- 3.** W drzwiach dwuskrzydłowych DHTURIA - w celu otwarcia skrzydeł należy ściągnąć górny element łączący skrzydła oraz dolny kątownik zabezpieczający.

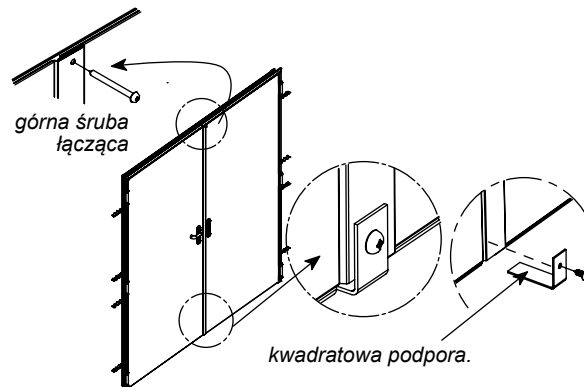



- 7.** W drzwiach dwuskrzydłowych DHTURIA należy zamontować w podłodze tuleję prowadzącą dolny rygiel skrzydła drzwi. Tuleja musi być zamontowana na poziomie gotowej, docelowej posadzki.

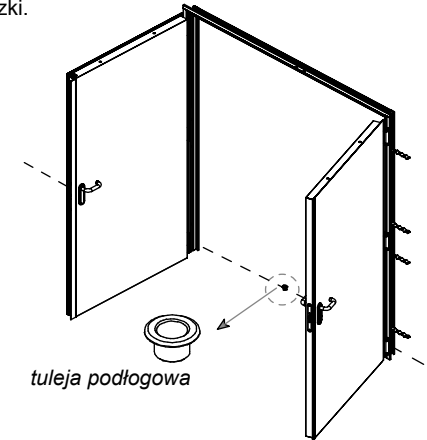

- 8.** WAŻNE: zamontować klamki według instrukcji dołączonych do drzwi. Przykleić uszczelki pęczniące.



- 9.** Zamontować samozamykacz dla drzwi jedno i dwuskrzydłowych oraz Regulator Kolejności Zamykania dla drzwi dwuskrzydłowych. Montaż samozamykaczy należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.



- 10.** Po zakończeniu montażu drzwi sprawdzić szczeliny zgodnie z tabelą.

- Szczelina między skrzydłem i ościeżnicą ze strony zawiasów
- Szczelina między skrzydłem i górną częścią ościeżnicy.
- Szczelina między skrzydłem i ościeżnicą ze strony zamka.
- Szczelina między skrzydłem i powierzchnią podłogi:

	TURIA	DH TURIA
- Szczelina między skrzydłem i ościeżnicą ze strony zawiasów	4mm (±3 mm)	4mm (±3 mm)
- Szczelina między skrzydłem i górną częścią ościeżnicy.	3mm (±3 mm)	3mm (±3 mm)
- Szczelina między skrzydłem i ościeżnicą ze strony zamka.	5mm (±3 mm)	--
- Szczelina między skrzydłem i powierzchnią podłogi:	7mm (±3 mm)	7mm (±3 mm)

- 11.** Szczegółowe warunki montażu oraz konserwacji drzwi znajdują się w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.